



NE 1.1 V3

Przyłączenie do kotłów obcych

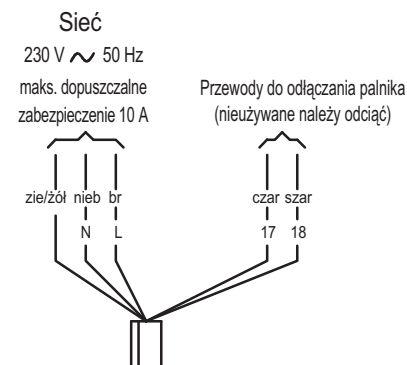


Zaciski przyłączeniowe w sterownikach techniki termicznej Bosch

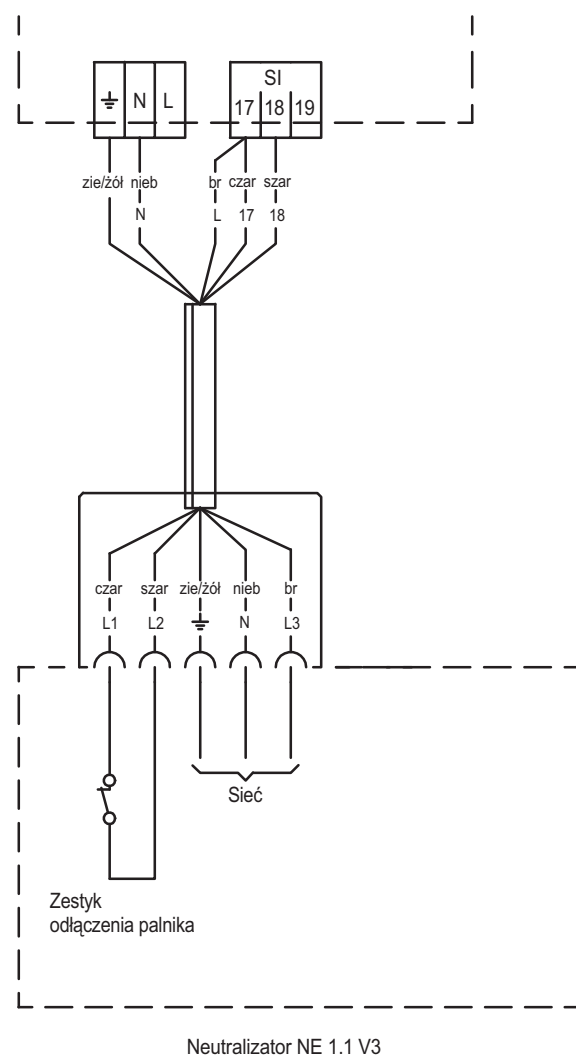


Pobór prądu urządzenia do neutralizacji 1,7 A

NE 1.1 V3 jako zamiennik dla N 2.x i N 3.x

Zaciski przyłączeniowe w sterownikach Buderus PGW 2790 plus

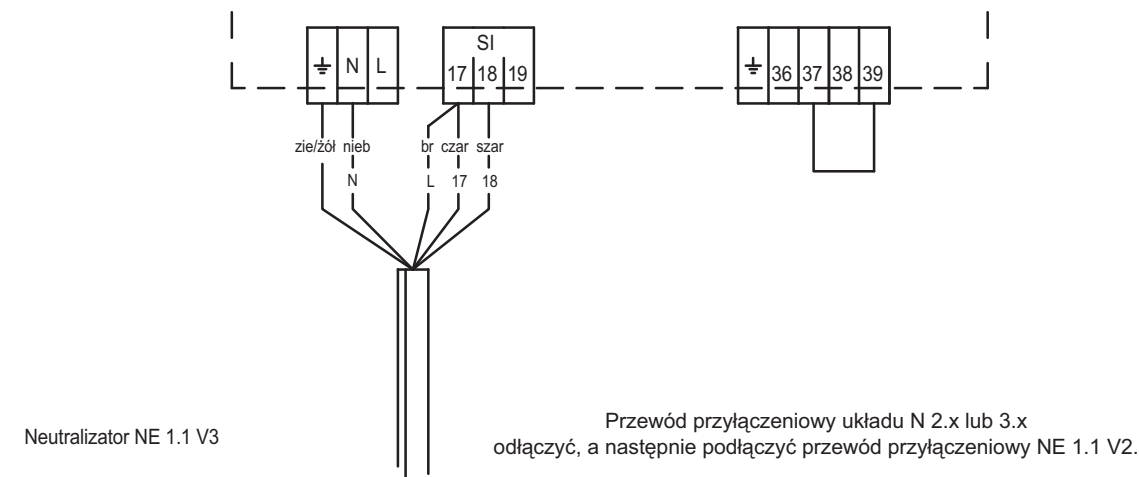

Zaciski przyłączeniowe w sterownikach Buderus HS 3306

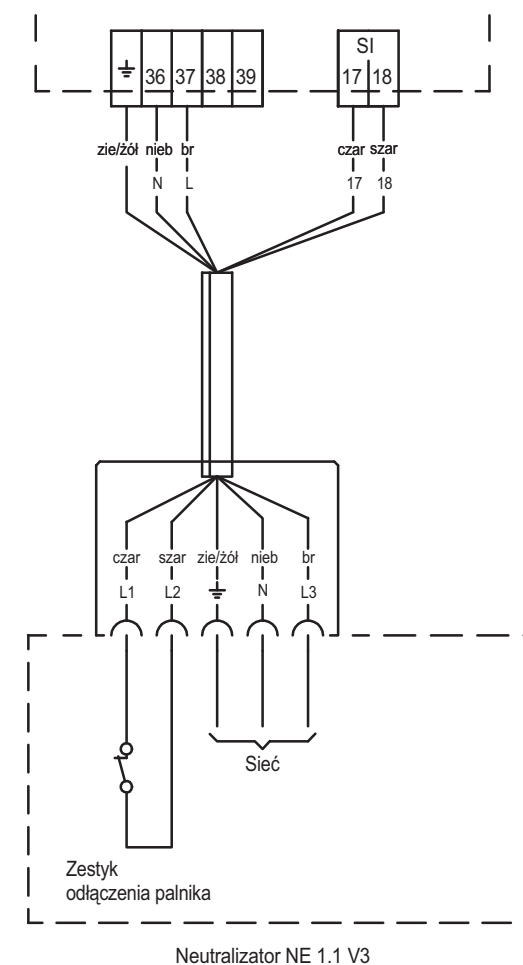

Przewód przyłączeniowy układu N 2.x lub 3.x
odłączyć, a następnie podłączyć przewód przyłączeniowy NE 1.1 V2.
Moduł funkcyjny pozostawić w sterowniku. Przełącznik ustawić na tryb automatyczny.

Pobór prądu urządzenia do neutralizacji 1,7 A